

Оглавление

1.1.	Обновление Файлов описания	1
1.1.1.	Загрузка файлов стандартных контроллеров из сети.....	1
1.1.2.	загрузка из файла с WEB интерфейса	4
1.1.3.	загрузка файла USB диска.....	6

1.1. Обновление Файлов описания

В блока АК-SM800A используется новые файлы описания контроллеров формата **.epk**.


В блок не используется файл device.ls3

Есть три варианта загрузки файлов описания контроллеров в блок


1.1.1. Загрузка файлов стандартных контроллеров из сети

В случае загрузка из сети на ПК должен быть доступ к интернету. Если ваше единственное подключение это к блоку по WIFI блока мониторинга, то вы не сможете сделать обновление через WEB подключение.


Зайдите в меню, нажав пункт

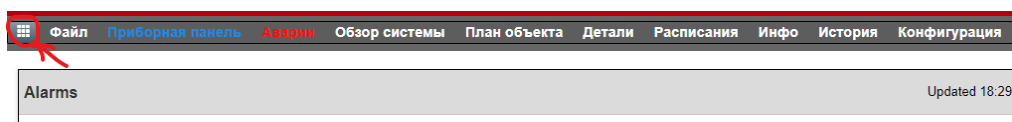

Выбираем обновление EDF

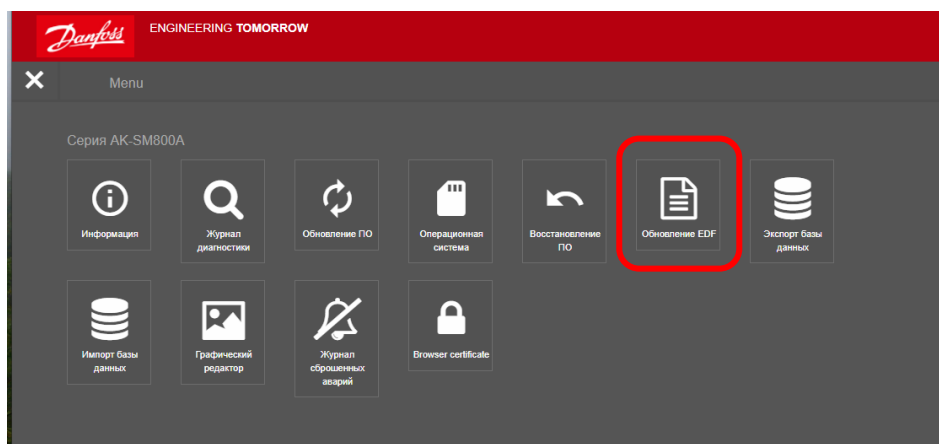


Нажмите кнопку <Web Connectivity>

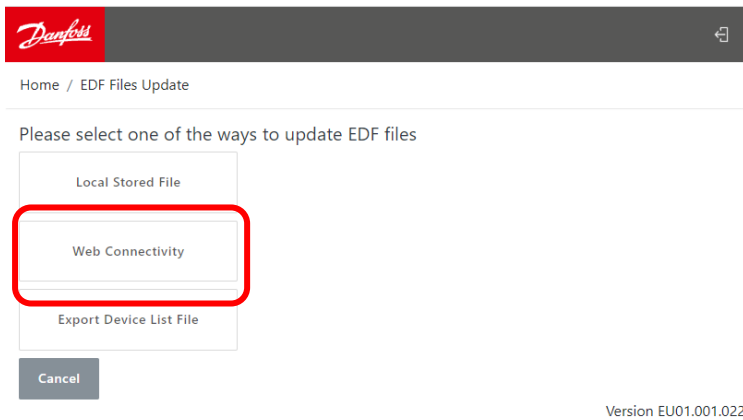


Появляется окно

Нажимаем кнопку <Stage EDF Package>

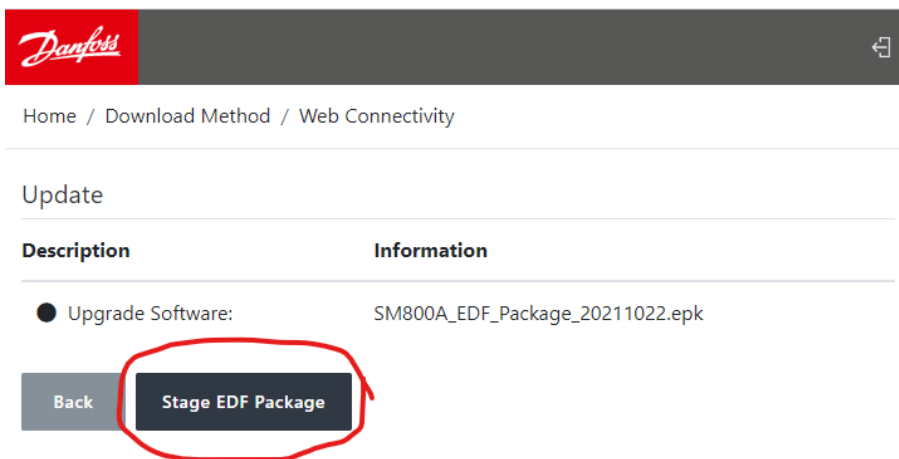

Идет загрузка

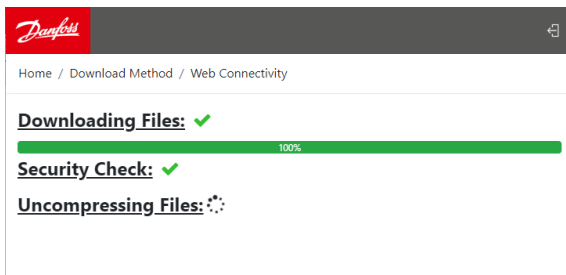

Выбираем файлы для загрузки по умолчанию выбраны все

Danfoss

Home / EDF Download Method / EDF File Selection

Update EDF(s)
 Select All EDFs

Show 10 entries

Search:

Filename	Size	Date
0801X205.e43	47566	10/22/21 18:15
0801X208.e43	50791	10/22/21 18:15
0801X209.e43	47608	10/22/21 18:15
0802D106.e43	42509	10/22/21 18:15
0802D111.e43	84226	10/22/21 18:15
0802D112.e43	84226	10/22/21 18:15
0802D116.e43	81979	10/22/21 18:15
0802D117.e43	81979	10/22/21 18:15
0802D118.e43	81979	10/22/21 18:15
0802D119.e43	81979	10/22/21 18:15

Прокручиваем список вниз и нажимаем кнопку <Install Selected EDF Files>

Installed EDF(s)

Show 10 entries

Search:

Filename	Size	Date
0801X205.e43	47566	09/29/21 11:43
0801X208.e43	50791	09/29/21 11:43
0801X209.e43	47608	09/29/21 11:43
0802D106.e43	42509	09/29/21 11:43
0802D111.e43	84226	09/29/21 11:43
0802D112.e43	84226	09/29/21 11:43
0802D116.e43	81979	09/29/21 11:43
0802D117.e43	81979	09/29/21 11:43
0802D118.e43	81979	09/29/21 11:43
0802D119.e43	81979	09/29/21 11:43

Showing 1 to 10 of 527 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 53 Next

Back **Install Selected EDF Files**

Version EU01.001.022

Подтверждаем загрузку

Attention X

By clicking OK the unit will be taken offline for approximately 3 minutes. System Manager will restart with the 519 selected EDF files loaded. Connection will be lost temporarily. Please reconnect after 3 minutes if the page does not auto refresh.

Cancel **OK**

Завершаем загрузку

Danfoss

✓


The EDF Files have been updated successfully.

Home


1.1.2. загрузка из файла с WEB интерфейса

- получите файл описания.
- Для стандартных контроллеров файл можно загрузить отсюда.


<https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/adap-kool-software/ak-sm-800a/#tab-overview>

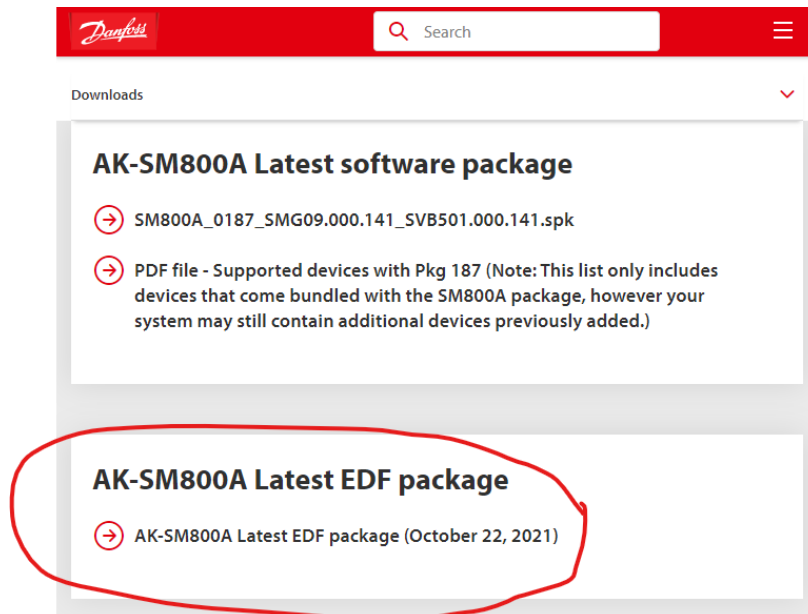


- Нажмите кнопку <Local Stored File>

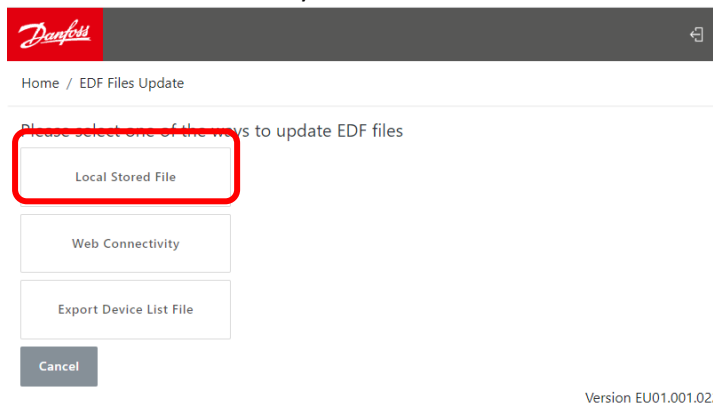

Выбираем файл .EPK и нажимаем кнопку <Stage EDF Package>

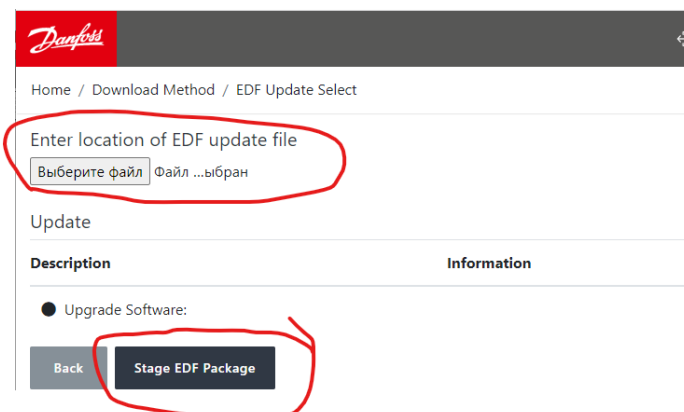

Идет загрузка

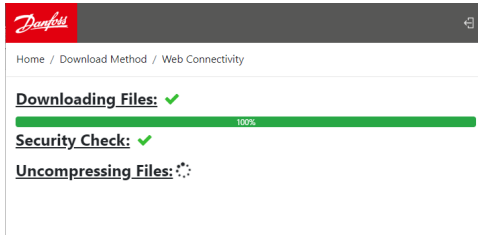


Home / Download Method / Web Connectivity

Downloading Files: ✓
100%

Security Check: ✓

Uncompressing Files: ⌂

Выбираем файлы для загрузки по умолчанию выбраны все

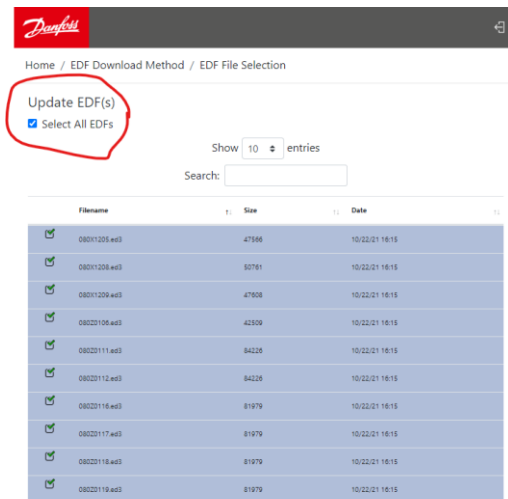


Home / EDF Download Method / EDF File Selection

Update EDF(s)
 Select All EDFs

Show 10 entries
Search:

Filename	Size	Date
080x1205.edf	47566	10/22/21 16:15
080x1208.edf	50761	10/22/21 16:15
080x1209.edf	47608	10/22/21 16:15
08020106.edf	42509	10/22/21 16:15
08020111.edf	84226	10/22/21 16:15
08020112.edf	84226	10/22/21 16:15
08020116.edf	81979	10/22/21 16:15
08020117.edf	81979	10/22/21 16:15
08020118.edf	81979	10/22/21 16:15
08020119.edf	81979	10/22/21 16:15

Прокручиваем список вниз и нажимаем кнопку <Install Selected EDF Files>

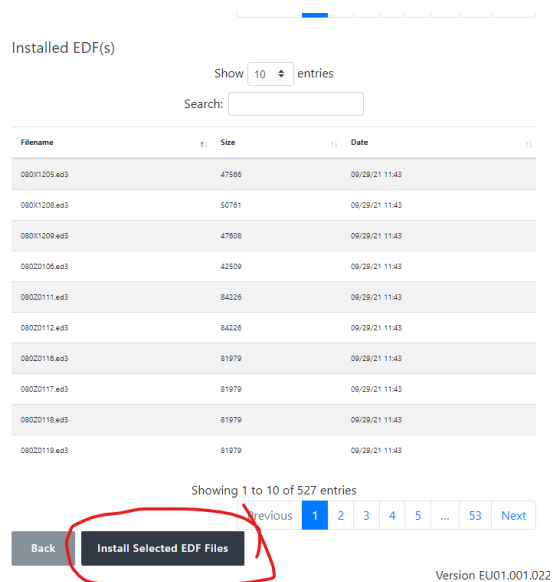

Installed EDF(s)

Show 10 entries
Search:

Filename	Size	Date
080x1205.edf	47566	09/29/21 11:43
080x1208.edf	50761	09/29/21 11:43
080x1209.edf	47608	09/29/21 11:43
08020106.edf	42509	09/29/21 11:43
08020111.edf	84226	09/29/21 11:43
08020112.edf	84226	09/29/21 11:43
08020116.edf	81979	09/29/21 11:43
08020117.edf	81979	09/29/21 11:43
08020118.edf	81979	09/29/21 11:43
08020119.edf	81979	09/29/21 11:43


Showing 1 to 10 of 527 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 53 Next

Back **Install Selected EDF Files**

Version EU01.001.022

Подтверждаем загрузку

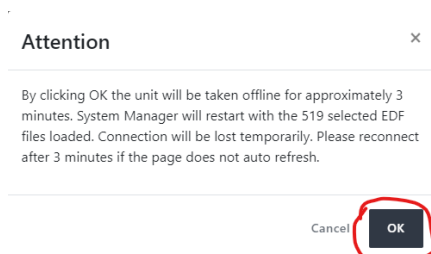


Attention ✕

By clicking OK the unit will be taken offline for approximately 3 minutes. System Manager will restart with the 519 selected EDF files loaded. Connection will be lost temporarily. Please reconnect after 3 minutes if the page does not auto refresh.

Cancel **OK**


Завершаем загрузку

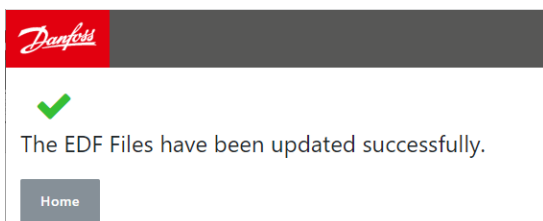

1.1.3. загрузка файла USB диска

- получите файл описания.
- Для стандартных контроллеров файл можно загрузить отсюда.

<https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/adap-kool-software/ak-sm-800a/#tab-overview>

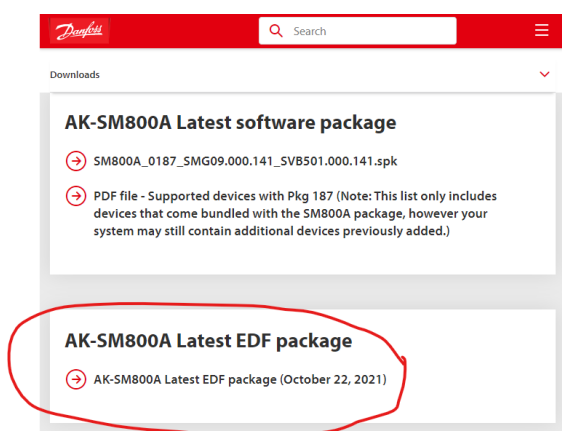


- запишите файл в корневой каталог USB диска.

Внимание! USB диск должен быть не более 32Гб и иметь файловую систему FAT32


- Установите диск в любой USB разъем блока



- Войдите в блок
- Нажмите кнопку диска

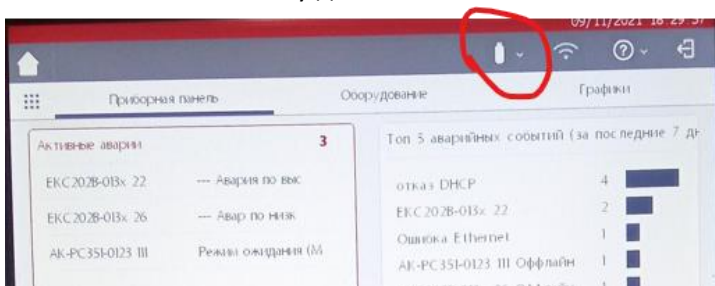


- Если вы увидите, что диск не обнаружен.

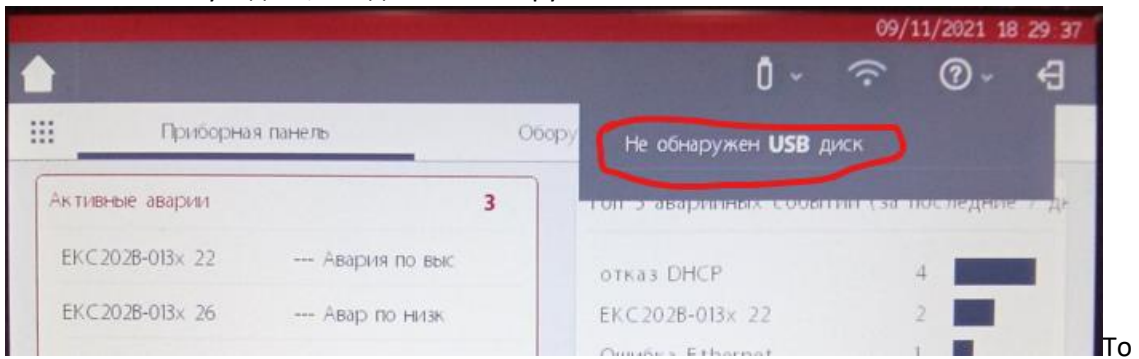


То проверьте USB диск или у вас нет прав работы с USB дисками

- Выберите import EPK...

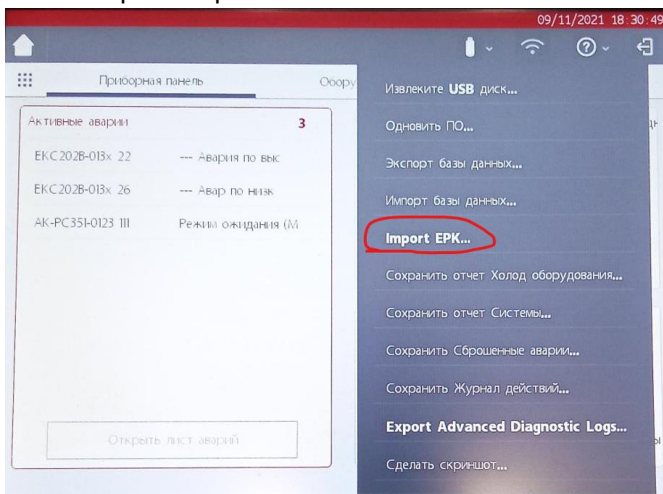

- Появится окно выбора файлов для загрузки.

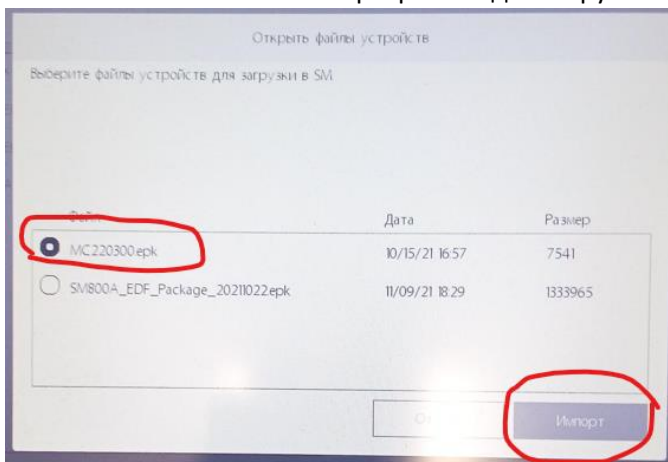

Если список пуст. То вы или положили файлы не в корневой каталог, или это не те файлы, например это архив файлов.

- Выберите нужный файл и нажмите кнопку «Импорт».
- Блок загрузит файл и сам перезагрузится.
- После перезагрузки блок готов к работе.